



Referenzblatt: EFH Weinfelden

Herausforderung	Die Regulierung der bestehenden Heizungsanlage mit TIBA Herd, Gasheizung, Solaranlage, Holzspeicher, Solarspeicher mit integriertem Wassererwärmer und Heizgruppe soll saniert werden. Die bisher eher mittelprächtigt aufeinander abgestimmten Einzelsysteme sollen in ein Gesamtsystem mit intuitiver, grafischer Bedienoberfläche integriert werden, inkl. Fernzugriff und Alarmierung
HLK-Regelsystem	Netzwerk-Controller Controlesta RCO830 mit integriertem Webserver
Bedienung	21"-Touchpanel abgesetzt im 1. OG zur intuitiven, grafischen Bedienung via Webinterface. Fernzugriff via Webbrowser (VPN)
Gebäudeleittechnik	Integrierter Webserver auf Controller, kein Leitsystem
Alarmierung	Alarmabsetzung per E-Mail
Kommunikationsbus	Ethernet-Netzwerk und Modbus RS485
Lieferumfang	Hardware Regulierung und Feldgeräte, Elektro-Schaltschrank
Dienstleistungen	Aufnahme vor Ort, Projektierung inkl. Funktionsbeschreibung, Programmierung Software und Visualisierung, Gesamtelektroschema, Inbetriebnahme, Dokumentation

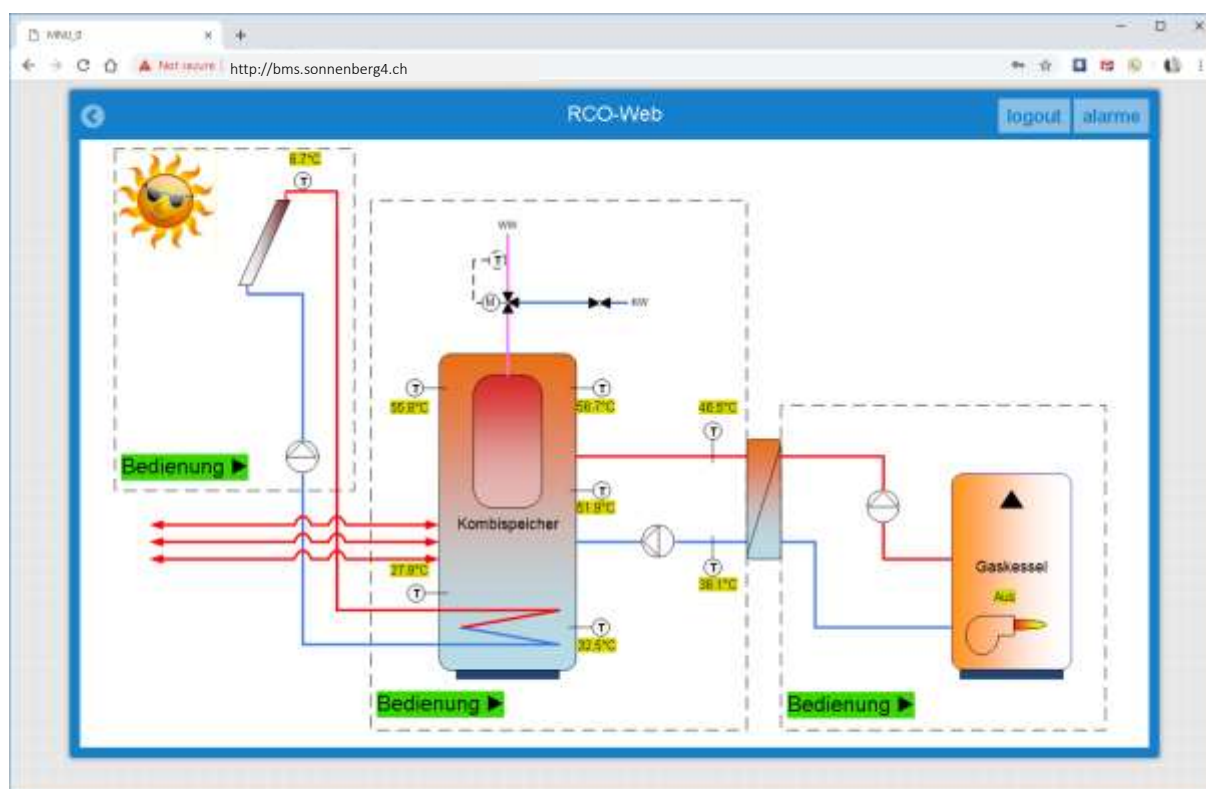

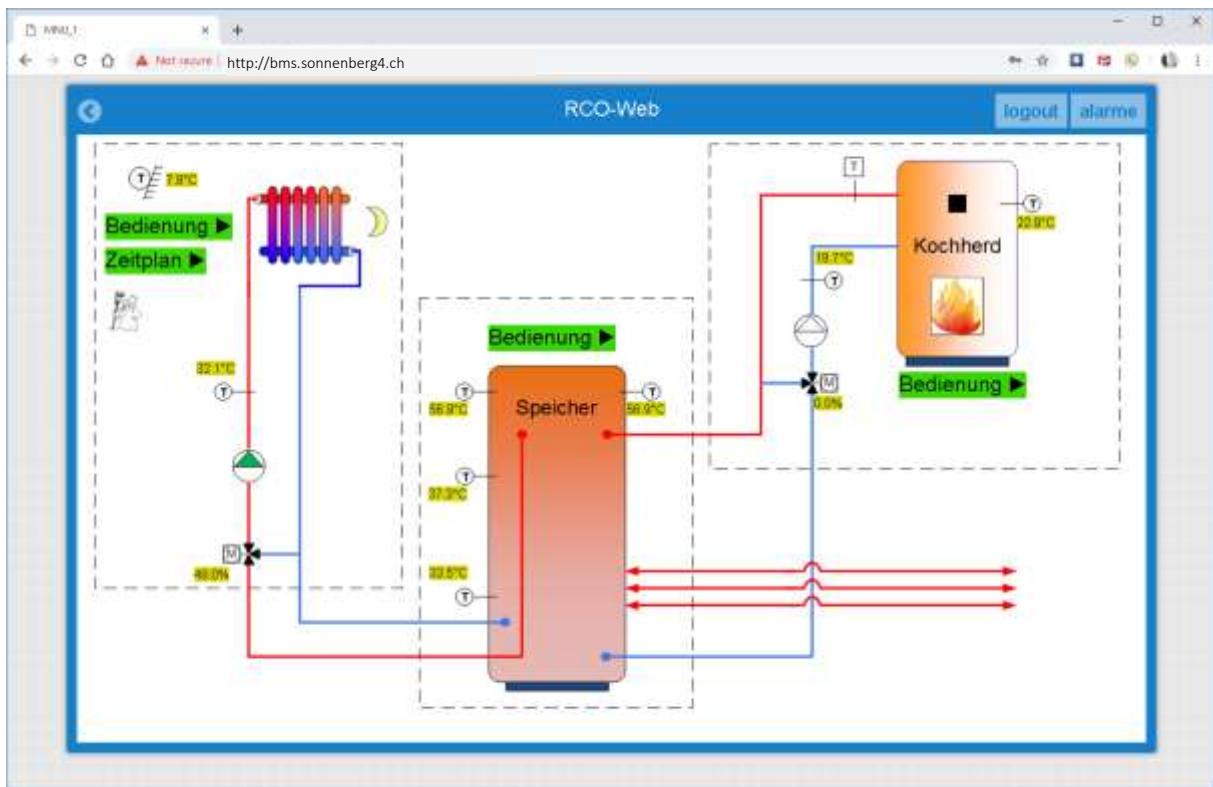

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
☀	06:00	06:00	06:00	06:00	06:00	06:00	07:00
☾	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00
☀							
☾							

Tag/Nacht Schalter **Auto**
 Raumsollwert Tag **21.0°C**
 Raumsollwert Nacht **16.0°C**

